

GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2025.

Készítette:  Hegyközi Gabriella
TÜV-I/164/2002

1. Hatályba léptető rendelkezés

Az 1998. évi XXX. törvénnyel módosított, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 19. § (1) bekezdése, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében a

GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

Tűzvédelmi Szabályzatát,

mint az iskola vezetője kiadom és elrendelem alkalmazását.

2. A tűzvédelmi szabályzat hatálya

- 1) A tűzvédelmi szabályzat (továbbiakban TSZ.) a Garabonciás Művészeti Iskola belső tűzvédelmi alapszabálya, amely az intézmény tűzvédelmi előírásait tartalmazza.
- 2) A területi hatálya kiterjed az intézmény területére valamint az intézmény által fenntartott telephelyekre, bérleményekre, munkaterületekre.
- 3) Személyi hatálya a Garabonciás Művészeti Iskolával munkaviszonyban álló munkavállalókra, annak területén és munkaterületein dolgozó, tartózkodó, szolgáltatást igénybevevő, valamint a szerződéses munkát végző más gazdálkodó szervezet munkavállalóira terjed ki.
- 4) Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A tűzvédelmi szabályzat alkalmazását kötelező jelleggel elrendelem.

Miskolc, 2025.12.12.



[Handwritten signature]
Igazgató

3. Általános rendelkezések

Az Intézmény dolgozói kötelesek a létesítmény, az építmények, a helyiségek használata, a technológiai berendezések, gépek, munkaeszközök üzemeltetése, karbantartások, javítások végrehajtása esetén gondoskodni a jogszabályokban, az adott tevékenységekre vonatkozó biztonsági szabályzatban és jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról. Továbbá kötelesek a tevékenységi körükkel kapcsolatos szabályok megismerésével és betartásával a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának lehetőségeiről gondoskodni.

Az előzőek biztosításának érdekében az Intézmény tűzvédelmi tevékenységének irányítására **Tűzvédelmi Szervezetet** hozok létre. A megfelelő szakértelmet tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező szolgáltatás igénybevételével biztosítom, amely az Intézmény képviselőivel és az Intézmény tűzvédelmi megbízottjával végzi a tűzvédelemmel kapcsolatos munkáltatói feladatokat.

4. Tűzvédelmi megbízott, tűzvédelmi szolgáltatás

A tűzvédelmi szabályzat, az egyéb - tűzvédelemmel kapcsolatos - iratok nyilvántartása, a tűzvédelmi szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtásának koordinálása, a Intézmény tűzvédelmi helyzetének az előírásoknak megfelelő szinten tartásának érdekében kapcsolt munkakörben a tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátásával

.....bízom meg.

A tűzvédelem területén szükséges tevékenységek végrehajtásával megbízás keretében Hegyközi Gabriella EV-t (biz. Sz: TÜVI/164/2002) bízom meg.

A vállalkozó tevékenységét a tűzvédelmi megbízott koordinálásával végzi, s részt vesz a Intézmény tűzvédelmi szervezetének munkájában.

5. Tűzvédelmi szervezet

A Garabonciás Művészeti Iskola tűzvédelmének megfelelő szinten tartása érdekében **tűzvédelmi szervezetet** alakítok ki. A szervezet feladatait és a szervezet munkájában résztvevő személyek feladatait, jogait a következők szerint határozom meg:

A tűzvédelmi szervezet irányítását az **Intézmény vezetője**, a munkáltató tűzvédelmi feladatainak teljesítését a tűzvédelmi feladatokkal megbízott az Intézmény tűzvédelmi megbízottjának koordinálásával látja el.

5.1. A tűzvédelmi szervezet felépítése

Elnöke:	- Igazgató
Tagjai:	- a gazdasági vezető
	- a tűzvédelmi megbízott
	- a tűzvédelmi szolgáltatást végző.

5.2. A tűzvédelmi szervezet tagjainak feladata

1. Igazgató

Intézkedik a jogszabályokban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések, technikai eszközök állandóan üzemképes állapotban tartására, időszaki ellenőrzésükről, gondoskodik az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról.

A tűzoltóság részére - előzetes egyeztetés alapján - lehetővé teszi a helyszíni gyakorlatok megtartását és abban közreműködik.

Biztosítja a tevékenységi körrel kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentés feltételeit.

Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

Elkészítteti és kiadja az Intézmény tűzvédelmi szabályzatát.

Intézkedésével biztosítja, hogy a munkavállalók az előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybevevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

Gondoskodik megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével a megfelelő szintű tűzvédelem biztosításáról.

Köteles gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

3. Gazdasági vezető

Gondoskodik a tűzvédelemhez szükséges pénzügyi fedezetéről.

Tájékoztatja a felelős vezetőt a tűzvédelmi jellegű pénzfelhasználásról.

A pénzügyi előirányzatban tartalékot képez az előre nem látható tűzvédelemmel kapcsolatos kiadásokra.

6. Tűzvédelmi megbízott:

A tűzvédelmi megbízott a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait a tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó külsős megbízott igénybevételével látja el.

Vezeti a tűzvédelmi szabályzat, az egyéb - tűzvédelemmel kapcsolatos - iratok nyilvántartását.

Koordinálja a tűzvédelmi szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtását, az Intézmény tűzvédelmi helyzetének az előírásoknak megfelelő szinten tartásának érdekében.

Gondoskodik az Intézmény tűzvédelmi berendezéseinek, oltóanyagainak készenlétben tartásáról, szabványos vizsgálatuknak a meglétéről.

Szervezi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, tűzvédelmi továbbképzését, a tűzvédelmi szakvizsgáztatást, a tűzvédelmi képesítések megszerzését.

Figyelemmel kíséri azt, hogy minden munkavállaló a munkakezdés előtt, valamint időszakosan a szükséges tűzvédelmi oktatást megkapja.

7. Tűzvédelmi szolgáltatás ellátásával megbízott:

Alapvető feladatait a tűzvédelmi törvény, valamint a törvény végrehajtó rendeletei határozzák meg, de ezen kívül az Intézménnyel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően, valamint az Intézmény által végzett munka sajátosságainak figyelembevételével látja el a feladatát.

Elsődlegesen a megbízási szerződésben lefektetett tűzvédelmi tevékenységeket látja el, ezek alapján az Intézménynél a tűzvédelem területén előírt munkáltatói feladatok végrehajtását végzi a tűzvédelmi megbízott koordinációs munkáját igénybe véve.

Rendszeres tűzvédelmi szempontú bejárást végez az Intézmény területén, és feltárja a tűzvédelmi hiányosságokat. Az így feltárt hiányosságokról, valamint a hiányosság, hiba elhárításával kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatja a Intézmény vezetőjét.

A saját hatáskörben elhárítható illetve pótolható hiányosságokat pótolja, elhárítja.

Közvetlen életveszély felfedezése esetén azonnal megteszi a szükséges intézkedést, az Intézmény vezetőjének azonnali tájékoztatása mellett.

Gondoskodik arról, hogy a munkaterületén lévő tűzoltó készülékek, tűzcsapok megfelelő állapotban legyenek, azok időszakos vizsgálatait elvégezteti.

Folyamatosan ügyintézással, tájékoztatással biztosítja, hogy az Intézmény vezetője érdemi információk birtokába jusson, s így eleget tehessen a törvényekben, jogszabályokban, szabványokban és egyéb szabályzatok előírásaiban rögzített tűzvédelmi kötelezettségeknek.

Kidolgozza a változásokból, illetve egyéb körülményekből adódóan szükségessé váló új tűzvédelmi szabályzatot, valamint gondoskodik naprakészen tartásáról.

A hatósági és felügyeleti szervek ellenőrzésein részt vesz.

A munkavállalók részére megtartja az időszakos tűzvédelmi oktatásokat. Gondoskodik arról, hogy az oktatásról nyilvántartás naprakészen legyen vezetve.

Tűzvédelmi szempontból minősíti a műveleti-, technológiai-, kezelési- és karbantartási utasításokat, a beruházás tűzvédelmi helyzetre kiható terveit, illetve a rendkívüli körülmények között végzendő munkák terveit.

A munkavállalók részére, amennyiben azok a feladatkörüktől eltérő tevékenységeket végeznek, a feladat elvégzésére tűzvédelmi szempontból a dolgozót felkészíti.

7. Tűzjelzés

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a

tűzoltóságnak, ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek, mentőszolgálatnak, vagy az Intézménynek.

Az Intézmény területén a tűzjelzésre szolgáló készülékeknél a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

A tűzjelzéshez, segítségkéréshez az 1996. évi XXXI. törvény értelmében bárki köteles híradási eszközét rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

A tűzjelzéskor, kárjelzéskor az alábbiakat kell közölni a jelzést vevő személlyel:

- A tüzeset, káreset pontos helyét, címét.
- Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve?
- Emberélet van-e veszélyben?
- A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő készülék számát.
- **A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.**
- Amennyiben a Intézmény telephelyén, vagy bármelyik munkaterületén keletkezik tűz, a következő személyeket kell értesíteni:

☐ -a Tűzoltóságnak a 105 ill. 112 telefonszámon,

☐ -

☐

☐

☐

8. Tűzoltás

A létesítmény területén keletkezett tüzek oltásában, a műszaki mentésben a dolgozók életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvételükkel, tudásuk szerinti adatok közlésével kötelesek közreműködni.

A létesítmény területén a tűzoltás felelős vezetője a **tűzoltás vezető**, aki csak a tűzoltóság tagja lehet.

A tűzoltás vezető a tűzoltáshoz:

- magánszemélyeket, dolgozókat a tűz oltásában és a mentési munkálatokban a tőlük elvárható mértékben közreműködésre kötelezhet;
- járműveiket, eszközeiket, felszereléseiket, anyagaikat igénybe veheti;
- szükség esetén a veszélyeztetett területre bontással is behatolhat;
- a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, valamint anyagi javak eltávolítását;
- A létesítmény területén azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolják (*út, közművezetékek elzárása, forgalomelterelés, stb.*) az erre hivatott személynek kötelessége a **Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség szóban azonnal és írásban is bejelenteni.**
- Tűz esetén a tűzoltás vezető utasítását a Intézmény dolgozói kötelesek az előzőek szerint végrehajtani, a tüzeset eloltásához szükséges információkat legjobb tudásuk szerint a tűzoltás vezető tudomására hozni.

9. Tűzvédelmi hatósági feladatot érintő kérdések

Az Intézmény telephelyének esetében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a **Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség**, az egyéb munkaterületek esetében a területileg illetékes Önkormányzati Tűzoltóság, aki ilyen minőségében alábbi jogokkal rendelkezik:

Az **1996. évi XXXI. törvény** és a **259/2011. (XII. 7.)** Kormány rendelet által biztosított jogkörében engedélyező, tiltó és korlátozó intézkedéseket tesz, a tűzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki, valamint a tűzvédelmi kötelezettségeket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki.

Jogszabályokban foglaltak alól, ha azt jogszabály lehetővé teszi, más azonos biztonságot nyújtó megoldás mellett eltérést engedélyez.

A kérelmezőnek, az eltérési engedély iránti kérelmet - a legalább azonos biztonsági szintet nyújtó megoldásokra vonatkozó javaslattal együtt - az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál kell benyújtania.

A tűzvédelmi hatósági ügyekben jelen esetben másodfokon a **B-A-Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vezetője** jár el.

A tűzvizsgálatban, a tűzvédelmi ellenőrzés során és a szakhatósági ügyekben az Intézmény területén a **Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség** jár el.

Az egyéb munkaterületek esetében a területileg illetékes **Katasztrófavédelmi Kirendeltség** jár el.

10. Általános tűz megelőzési feladatok

Az Intézmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló – jogszabályban, , hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyag biztosításáról az erre kijelölt személynek gondoskodni kell.

A **Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** részére a tűz oltására, a műszaki menésre szolgáló felkészülés érdekében:

- előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatot lehetővé kell tenni és abban a lehetőségek szerint közre kell működni.
- Az **Intézmény** tevékenységi körével kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit minden munkavállalónak kötelessége biztosítani.
- Az **Intézmény** területén a **Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség** által végzett tűzvédelmi ellenőrzést minden munkavállaló köteles segíteni és lehetővé tenni.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épületek, az építmény, a helyiségek, vagy a szabadterek a tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább **15** nappal az **Intézmény** területén a **vezető a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség** – az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével – köteles bejelenteni.
- A 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott foglalkozási ágakban csak tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személyek foglalkoztathatók az **Intézmény** munkaterületén. A tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése az **Intézmény** esetében a **tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó feladata**.

10.1. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

A tűzvédelmi szakvizsgát megfelelő képesítéssel rendelkező szakvizsga bizottság előtt kell lefolytatni.

10.2. Tűzvédelmi oktatás

Az Intézmény munkavállalóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az 1996. évi XXXI. törvény 22 § alapján, az alábbiak szerint:

- Az új felvételes munkavállalót munkába lépés előtt;
 - azt a munkavállalót, aki bármilyen okból hat hónapnál régebben nem dolgozott;
 - ha a munkavállaló munkahelye, munkaköre megváltozott;
 - új munkaeszköz, technológia, gépi berendezés üzembe helyezésekor;
 - rendkívüli eset után (pl. tüzeset után)
 - ha a szakhatóság elrendeli.
- Az új felvételes dolgozót a Intézmény **tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó** részesíti először tűzvédelmi oktatásban.
- Az ismétlődő tűzvédelmi továbbképzést a robbanásveszélyes és tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyaggal, technológiával munkát végzők esetén **évi 2 alkalommal** kell elvégezni, melyre tematikát kell összeállítani. A többi munkavállaló oktatását **évi 1 alkalommal** kell végezni.
 - A tűzvédelmi oktatás végrehajtását a tűzvédelmi oktatási naplóban kell dokumentálni. Az oktatás megtörténtét az érintett munkavállalókkal igazoltatni kell. Az igazolás a munkavállaló aláírásával történjen.
 - Az a munkavállaló, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott munkakörben nem foglalkoztatható.
 - Minden új felvételre kerülő dolgozónak meg kell ismernie a Intézmény teljes Tűzvédelmi Szabályzatát, a munkaköréhez szükséges Tűzvédelmi Szakvizsga Bizonyítványt meg kell szereznie.
 - A tűzvédelmi oktatás megtartásakor figyelemmel kell lenni a következők ismertetésére:
 - Az általános tűzvédelemmel kapcsolatos előírások oktatása;
 - A dolgozó munkahelyének tűzvédelmi használati szabályait, a tűzvédelmi szabályzatból oda vonatkozó részekkel;
 - A munkahely tűzvédelmi berendezéseinek, készülékeinek helyét, kezelésüket;
 - A tűz jelzésével kapcsolatos teendőket;
 - Tűz esetén végzendő feladatokat.
- A tűzvédelmi továbbképzés legalább 1-1 óra időtartamú legyen. Az oktató személynek tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie.
 - Az oktatás végén meg kell győződni arról, hogy az oktatottak elsajátították-e a foglalkozáson hallottakat.

10.3. Gépek, berendezések üzembe helyezése

Az Intézmény területén üzemeltetni kívánt minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése csak úgy lehetséges, hogy a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatok el lettek rajta végezve. Ezeket mindenekelőtt a gyártótól, vagy a forgalmazótól kell beszerezni.

A Intézmény területén megvalósítandó új megoldások tervezése, a régi megoldások korszerűsítése, átalakítása előtt a terveket a Tűzvédelmi Szervezet áttanulmányozza és ezt követően az **Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez** egyeztetés céljából, eljuttatja.

11. Tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság

A 218/1999. (XII. 28.) Kormány rendelet – egyes szabálysértésekről - és a **259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet** – a tűzvédelmi bírságról - értelmében a tűzvédelmi hatóság – **Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség** – a jogszabályban, kötelezően

alkalmazandó szabványokban előírt tűzvédelmi kötelezettségek megsértése esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

11.1. Tűzvédelmi szabálysértés

Tűzvédelmi szabálysértést követ el aki:

- a tűzvédelmi jogszabályokban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírásokat, továbbá a kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi szabványok előírásait megszegi,
- tüzesetet vagy tűzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti,
- tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre,
- szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad,
- nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjék, illetőleg, hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz oltásához bocsássa rendelkezésre,
- tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
- a tilalom ellenére az erdőterületen vagy annak közelében tüzet gyújt, vagy más módon az erdő tűz elleni védelmének jogszabályi előírásait megszegi.
- A felsorolt szabálysértések miatt a hivatásos tűzoltóság helyszíni bírságot szabhat ki.
- A szabálysértés hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

11.2. Tűzvédelmi bírság

Tűzvédelmi bírság bírság mértékét a 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet 1. melléklete határozza meg.

A tűzvédelmi bírság kiszabása területünkön a **Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség** szabja ki.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb **10 000 000** forint.

A tűzvédelmi bírság kiszabása nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

12. Védelmi célok és tervezési alapelvek

1. Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben meghatározott tűzvédelmi követelményeket életvédelmi, közösségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani.

Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen

- a) a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása,
- b) a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása,
- c) a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és
- d) a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása.

A közösségi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen

- a) a lakáscélú ingatlanállomány védelme,

- b) a létfontosságú rendszerek egyes elemeinek védelme,
- c) a társadalom alapvető ellátását biztosító intézmények védelme,
- d) a kulturális örökség megóvása, védelme és
- e) a környezet - talaj, élővilág, levegő, víz - megóvása, védelme, a visszafordíthatatlan vagy az aránytalanul nagy ráfordítással megszüntethető károsodás elkerülése.

A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen

- a) a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása,
- b) a tulajdon, raktárkészlet, állatállomány védelme,
- c) az eszközök, berendezések védelme, működőképességük fenntartása,
- d) a piacvesztés elkerülése és
- e) a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálása.

Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem befolyásolhatják kedvezőtlenül az életvédelmi és a közösségi értékvédelmi célok teljesülését.

2. Új épület tervezése, kivitelezése esetén az építési termékeket és az építményszerkezeteket a tervezés során úgy kell megválasztani, hogy

- a) a kockázat függvényében a tartószerkezetek teherhordó képességüket, a térelhatároló szerkezetek integritásukat és hőszigetelő képességüket - a várható tűzhatást figyelembe véve - e rendelet szerinti időtartamig őrizték meg,
- b) a tűzvédelmi célú építményszerkezetek, építési termékek tűz esetén szerepüket az 54/2014. (XII. 5.) Bm rendelet szerinti időtartamig töltsék be, funkciójukat megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan reagáljanak,
- c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, nehezítsék vagy irányítsák, valamint
- d) a belőlük fejlődő hő, füst és égéstermékek mennyisége a lehető legkisebb legyen.

Korlátozni kell a tűz és kísérőjelenségei áttérjedését

- a) a szomszédos építményekre,
- b) a menekülési útvonalakra,
- c) a szomszédos tűzszakaszokra,
- d) a szomszédos önálló rendeltetési egységekre,
- e) a tűz keletkezési helyétől eltérő építményszintekre,
- f) a tűzgátló szerkezetekkel határolt terekre és
- g) az átmeneti védett terekre.

Az építményben tartózkodók részére biztosítani kell

- a) a menekülési útvonal elérhetőségét az építmény bármely pontjáról azon időtartam alatt, ameddig a menekülési útvonalhoz vezető úton az életfeltételek biztosítottak,
- b) a menekülési útvonal késedelem nélküli használatát, felismerhetőséget, megvilágítását, akadályok feloldását, az átbocsátóképességet,
- c) a menekülési útvonal védelmét a tűz és kísérőjelenségei ellen,
- d) a menekülési képességtől függően meghatározott időn vagy távolságon belül a biztonságos térbe vagy az átmeneti védett térbe jutást vagy a tartózkodási hely védelmét és

e) a kockázattól függően

ea) a megfelelő tartalmú, késedelem nélküli, a kiürítés szakaszaihoz igazított tájékoztatást a tűzről,

eb) az alternatív menekülési lehetőséget, a többirányú kiürítést,

ec) a pánik kialakulásának valószínűségét csökkentő műszaki megoldásokat és

ed) az építmény környezetében a kijutáshoz, az építmény elhagyásához szükséges és alkalmas területet.

(4) A tűz során fejlődő hő és füst káros hatásai miatt hő és füst elleni védelemmel biztosítani kell

a) a menekülő személyek védelmét,

b) a tartószerkezetekre ható hőterhelés csökkentését,

c) a tűzfészek észlelhetőségét és legalább egy irányból való megközelíthetőségét és

d) a tulajdonos döntése, kockázatvállalása függvényében az értéktárgyak védelmét.

A tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából biztosítani kell

a) az építmény akadálytalan megközelítését tűzoltó gépjárművel,

b) az építmény környezetében és az építményen belül a rendeltetésnek megfelelő oltóanyag-ellátást,

c) a veszélyforrások felismerésének lehetőségét,

d) a tűzoltói beavatkozást segítő berendezéseket, eszközöket és azok tűzoltóság általi kezelhetőségét és

e) a kockázattól függően

ea) a tűzoltóság késedelem nélküli riasztását, a megfelelően részletes tájékoztatást a tűz helyszínéről és a beavatkozást befolyásoló körülményekről,

eb) az építmény környezetében a tűzoltó gépjárművek, technikai eszközök működéséhez, működtetéséhez szükséges és igénybe vehető területet és

ec) a károkozás nélküli bejutást az építménybe.

3. A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei:

a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges pontján keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni,

b) az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják,

c) a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek megfelelő,

d) a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába foglaló tűzszakaszra terjed ki és

e) a tűzzel egyidejűleg más veszélyt, kárt, a tűzvédelmi megoldások működésképtelenségét okozó esemény nem következik be.

(2) A tűzvédelmi biztonsági berendezések, műszaki megoldások közötti összefüggések, kapcsolatok, kapcsolódások tervezése során figyelembe kell venni a működésképtelenséget előidéző hibák hatását.

13. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya és a kockázat meghatározása

Robbanásveszélyes osztályba tartozik

- a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,
- b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
- c) az éghető gáz, gőz, köd,
- d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
- e) az 54/2014. (XII. 5.) Bm rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

Tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
- b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
- c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és
- g) az 54/2014. (XII. 5.) Bm rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) a nem éghető anyag,
- b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c) az 54/2014. (XII. 5.) Bm rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni

- a) az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és
- b) speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

A kockázati egység lehet

- a) önálló rendeltetési egység,
- b) szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja
- c) speciális építmény vagy
- d) az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 10.§ (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott része.

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység

- a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
- b) alacsony kockázati, AK osztályba,
- c) közepes kockázati, KK osztályba vagy
- d) magas kockázati, MK osztályba tartozik.

14. Tűzterjedés elleni védelem

A tűz áttérjedését meg kell gátolni

- a) az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között,
- b) a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége és a szomszédos épület között,
- c) a szabadtéri tárolóterület szomszédos tárolási egységeiből kialakított tűzszakaszok között és
- d) a speciális építmények és a szomszédos épület vagy speciális építmény között, ha azt a vonatkozó 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírja.

Az Intézmény épülete és a szomszédos épületek között olyan tűztávolság van megtartva, hogy a keletkezendő tűz és robbanás a szomszédos építményekre veszélyt nem jelent, a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, valamint a tűzoltó egységek zavartalan felvonulása és működése biztosítva van.


14.1. Kiürítés

Az Intézmény építményei úgy lettek kialakítva, hogy az ott tartózkodók tűz- vagy robbanás esetén eltávozhassanak, illetve eltávolíthatóak legyenek.

Az eltávozás lehetősége minden esetben, a szabadba van megoldva. A kiürítés a 54/2014.(XII. 05.) BM rendelet kiürítési idő előírásainak megfelelően végrehajtható.

Az épületekben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

A menekülési jelek elhelyezése

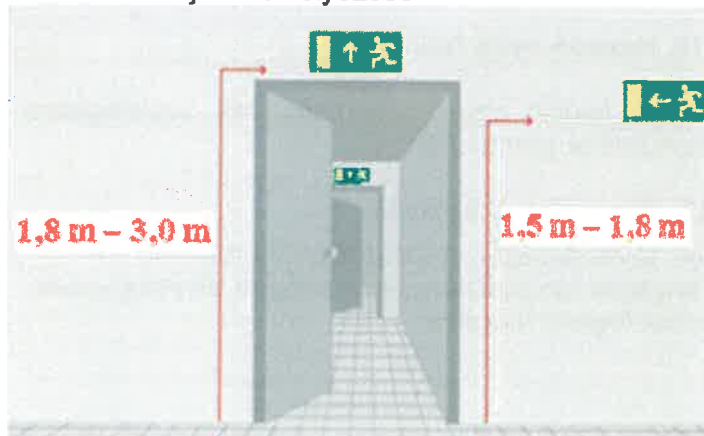

15. A tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények

A tűzoltóság felvonulására a közút felőli oldalon a főbejáraton keresztül nyílik lehetőség. Ezen a kapun szilárd burkolatú kő, illetve betonút biztosított.

A tűzoltási felvonulási területet és útvonalat kell biztosítani

- a) 14 m szintmagasság feletti legfelső építményszintű épületek,
- b) a 3000 m² - szintenkénti összesített - alapterületet meghaladó kereskedelmi, vegyes rendeltetésű épületek,
- c) az 5000 fő vagy azt meghaladó befogadóképességű sportlétesítmények,
- d) a 300 fő befogadóképességet meghaladó kiskorúak oktatási intézményei vagy
- e) a 300 fő befogadóképességet - beleértve az ágyszámot, járóbeteg létszámot és a személyzet létszámát - meghaladó kórházak és menekülésben korlátozott személyeket ellátó intézmények esetében.

- Az épületek megközelítését szolgáló utakat, valamint a tűzoltási felvonulási utat és területet elsődlegesen közterületen kell biztosítani.

- Tűzoltási felvonulási terület és út a létesítendő építménnyel szomszédos telken - közterület kivételével - nem jelölhető és alakítható ki.

- A tűzoltási felvonulási terület és útvonal kialakítását a tűzvédelmi szakhatóság köteles a helyi adottságoknak megfelelően - saját és segítségnyújtó egységek emelőinek, gépjárműfecskeendőinek paraméterei alapján - a szakhatósági állásfoglalásában meghatározni az építési engedélyezési eljárás keretében.

- Tűzoltási felvonulási terület és út lezárásának módját a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni.

15.1. Oltóvíz

Az Intézmény területén az oltóvíz biztosítása közterületen lévő földfeletti tűzcsapról történik.

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon.

15.2. Hő- és füstelvezetés

A létesítményben a tüzesetek során keletkezett hő és füst elvezetéséről gondoskodni kell. Az Intézmény területén lévő helyiségekben nyílászárókon keresztül történik a hő és füstelvezetés.

16. Hasadó-nyíló felület

A Intézmény területén hasadó-nyíló felület kialakítása nem vált szükségessé az esetlegesen keletkező túlnyomás levezetése szempontjából

17. Használati szabályok

A létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és - a robbanó és robbantó anyagok kivételével - az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket foglalja magába.

17.1. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Az új építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie

- a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
- b) az 1000 m²-nél nagyobb közösségi épületek,
- c) az 1000 m²-nél nagyobb ipari épületek,
- d) a 3000 m²-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
- e) a 2000 m²-nél nagyobb tárolási épületek vagy
- f) speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút esetében.

- A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül.

(3) Több tulajdonos esetén a TMMK tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek.

(4) A TMMK az építmény tartozéka, tulajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell adni.

(5) A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáférhetőségét biztosítani.

- A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani.

- Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint:

- a) az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény,
- b) a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e és
- c) a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban.

- A TMMK tartalmazza

a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:

aa) az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel,

ab) a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és

ac) a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását,

b) a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füsttelleni védelem kialakítását,

c) a rajzi mellékletet,

d) a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és

e) az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.

17.2. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek az adott létesítmény, épület területén kell tartania.

1. Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

- A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

- A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

- Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

- A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

2. I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

- Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

3. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fém szekrényben helyezhető el.

- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

- A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

- Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

- A tűzoltó vízforrások a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

- A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

- A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

4. Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

- A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

17.3. Speciális építmények használati szabályai

speciális építmény: tűzvédelmi szempontból speciális építmény a közúti alagút, a gyalogos aluljáró, a felszín alatti vasútvonal, a kilátó, a ponyvaszerkezetű-, az állvány jellegű- és szín építmény.

A felszín alatti vasútvonalra vonatkozó szabályok Sajóecseg Intézményének területén irrevelánsak.

1. Ponyvaszerkezetű építmény nem alkalmazható

a) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására, forgalmazására, árusítására,

b) a menekülésben korlátozott személyek huzamos elhelyezésére és

c) azokban az esetekben, ahol azt jogszabály tiltja.

- A ponyvaszerkezetű építmény üzemeltetője, a rendezvény szervezője köteles betartani, betartatni az építményben tartózkodók maximális létszámára vonatkozó előírást. Az építményben tartózkodók létszámáról az építmény bejáratánál információval kell rendelkeznie a beléptetést felügyelő személyeknek. A felügyelő személy helyettesíthető az erre a célra szolgáló beléptető rendszerrel, ha az veszélyhelyzetben a kimenekülést is automatikusan biztosítja.

- A ponyvaszerkezetű építmény kijárata előtt a szabadtéren, a kijárat szélességének megfelelő méretben, de legalább 3 méteres szakaszon és minimum a kijáratától mért 10 méter távolságon belül nem helyezhető el kiürítést akadályozó szerkezet, berendezés, anyag.

- A széksorokkal berendezett ponyvaszerkezetű építményben az egy oldalról megközelíthető ülések száma nem haladhatja meg a 20 darabot, a két oldalról megközelíthető ülések száma pedig a 40 darabot. A 10 széknél hosszabb sorokban a székeket teljes sorhosszban egymáshoz kell rögzíteni. A 20 széknél hosszabb sorokban a székeket egymáshoz és a padozathoz, talajhoz kell rögzíteni. Az ülésorokat egymástól legalább 1 méterre kell elhelyezni. A kiürítésre számításba vett utak szélessége nem lehet kisebb 1,6 méternél.

- Az előző felsorolások rendelkezései a közösségi rendeltetésű és 500 m²-nél nagyobb alapterületű vagy tömegtartózkodásra szolgáló ponyvaszerkezetű építményekre vonatkoznak.

- A ponyvaszerkezetű építményekbe gépi berendezés csak akkor telepíthető, fűtésére berendezés csak akkor alkalmazható, ha az a közvetlen környezetre tűzveszélyt nem jelent.

2. Állvány jellegű építmények alatt tárolni, helyiséget kialakítani tilos.

17.4. Tűzveszélyes tevékenység

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet – kivéve ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja - az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

2. Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet - a hőléghajó és a hőléghajó kivételével - nem üzemeltethető.

A tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározását tartalmazó formátumot a melléklet tartalmazza.

17.5. Dohányzás

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterébe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

17.6. Szállítás és vontatás

Veszélyes áruk szállítása esetén a Szabályzat előírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tűzvédelmi előírásai másként nem rendelkeznek.

Ahol a robbanásveszélyes osztályú anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, ott csak robbanásveszélyes terekre minősített járművek használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet be.

A vasúti mozdonyok a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag szabadtéri tárolóját és a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot feldolgozó technológiai berendezést a vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint, az ezekben nem szabályozott esetekben legfeljebb 50 méterre közelíthetik meg. A megközelítés határát feltűnő módon meg kell jelölni.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.

A járművek robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.

A 25 liternél nem nagyobb névleges űrtartalmú, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényeket - megfelelő sorrelválasztással, egymás felett több sorban - járművön legfeljebb a rakfelület oldalfalának magasságáig elhelyezve vagy zárt konténerben szabad szállítani. A 25 liternél nagyobb névleges űrtartalmú, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edények csak egy sorban helyezhetők el.

A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

17.7. Raktározás és tárolás

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

-Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

- Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén

a) 200 m² feletti tároló helyiség földem- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,

b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,

c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.

17.8. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

1. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.

-A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pincszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

- Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

- Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

- Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack.

- Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

2. Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.

17.9. Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak

1. Az intézményi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:

c) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,

d) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,

- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

- Az üzemi és tárolóhelyiségekben - a 400 m²-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.

- A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

2. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

- Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag.

- A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

- Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

- Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

17.10. Tüzelő- fűtőberendezések

1. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

- A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

- A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

- Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenhessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

17.11. Szellőztetés

1. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.

- Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.
- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
- A hő- és füstelvezető rendszer - általános célú - szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.
- A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.

17.12. Hő- és füstelvezetés

1. A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

- Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

- Az előző bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

17.13. Csatornahálózat

1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

- Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

17. 14. Gépi berendezések

1. Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

- Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.

- A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és

berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

- Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.

- Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

- A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

- A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

17. 15. Villamos berendezések

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratok útvonalaik időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

17.16. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

1. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.

- Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkor rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió berendezés folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának kell biztosítani.

2. A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.

- Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,

b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy

c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).

- A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.

- A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell

a) a berendezés üzemképes állapotát,

b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,

c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,

d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,

e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és

f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

- A berendezés - közte a tűz- és hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

- A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.

- A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.

- A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,

b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,

c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és

d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak.

3. A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani.

- A tűz- és hibaátjelzést fogadó központ helyiségében hozzáférhető helyen kell tartani

a) a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy teljesítménynyilatkozat másolatát,

b) a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott intézkedési utasításokat, terveket és

c) a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát.

- A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyilván kell tartani

a) a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését,

b) a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület - föld feletti, föld alatti - szintszámát,

c) az oltást nehezítő körülményeket, így különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp,

- d) a közműelzárók - így különösen gáz, víz, elektromos, távhő - helyét,
- e) a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét,
- f) a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő- és füstelvezetés indítása, leállítása, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és
- g) a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.

- A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező események - mint a kivonulás vagy a vonulásból való visszahívás - elfogadható számát és az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját.

- Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül - a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett - kell megvalósítani.

- Ha a tűzjelzés az állandó felügyeletről, telefonon, szóban történik, akkor az kizárólag a nemzeti segélyhívó számon történhet, és a (3) bekezdés szerint nyilvántartott adatokról a jelzésfogadót tájékoztatni kell.

4. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

- Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tűzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet

16. mellékletében foglalt 2. táblázat szerint.


- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

- A tűzvédelmi hatóság meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

- Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetű fogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

Tűzvédelmi jel rögzítése és magassága

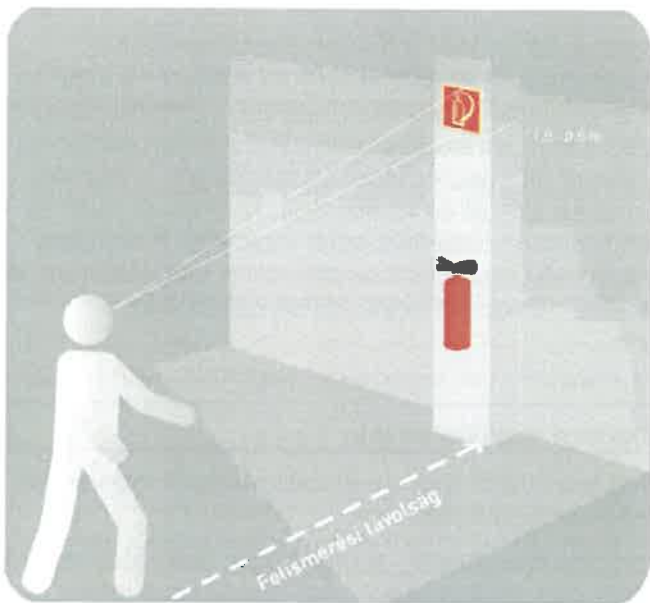

17.17. Lakó- és szállásépületek

1. Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalmasszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

- Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem helyezhetők el.

- Lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.

17.18. Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

1. A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalmasszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

- A rendezvény felelős szervezője által az (1) bekezdésben meghatározott rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza

a) a kiürítési számítást,

b) a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,

c) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

d) a tűz esetén szükséges teendőket és

e) a tűz jelzésének és oltásának módját.

- A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.

- Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével, számítás alapján kell méretezni. A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

17.19. Szabadtéri rendezvények

1. Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

- A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

- Az előző bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.

- A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

- A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.

- A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

- Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy az előző bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.

- Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

2. A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőséget biztosítani kell.

- A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

- Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

3. A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

- Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

4. Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalaival, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

- Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az előző bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

- Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

- Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére az előző bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

- A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

- Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

5. A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

- A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.

6. Szabadtéri rendezvényen

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

- A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

7. A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakot úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

a) a széksorok között haladva a 15 métert,

b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,

c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és

d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

- Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d)pontjában foglalt követelményt kell betartani.

8. A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

9. A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

- Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni.

- A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

- A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

17.20. Járművek

1. A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.

- Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál - minden töltés és lefejtés után közvetlenül - az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.

- A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.

- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.

- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

2. Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.

- Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható.

- Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

- A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el

a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével

aa) pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,

ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárát van, vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,

ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,

b) sűrített földgáz üzemanyag esetén

ba) tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,

bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.

- Az előző bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni.

18. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

1. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a OTSZ 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

- Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

- Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha

a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy

b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

- Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

- Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

2. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a következő bekezdésben előírtakat,

c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és

d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

- Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,

b) sértetlen állapotáról,

c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,

d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és

f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről

való szemrevételezéses meggyőződést.

- Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer

a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és

b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.

3. A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során

a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,

c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és

d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

- A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.

- A jogosult személy a karbantartás során

a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,

c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,

d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és

e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.

4. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

- Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy

b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

5. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető

- a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,
- b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállításáig,
- c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy
- d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.

- Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelezései megegyeznek az üzemeltetőével.

- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajt.

18.1. Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés felülvizsgálata

1. Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.

- A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.

- Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat haladéktalanul ki kell javítani.

- A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell végezni.

2. A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról naplót kell vezetni, mely tartalmazza

- a) a berendezés főbb adatait,
 - b) a kezelők nevét,
 - c) az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait,
 - d) azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,
 - e) az észlelt és kijavított hibákat,
 - f) a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát, valamint a meghibásodás időpontját (óra, perc),
 - g) a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és
 - h) az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását, elérhetőségét.
- A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.
- A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.
- A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

18.2. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

1. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

- Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

2. A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

a) az előírt készenléti helyen van-e,

b) rögzítése biztonságos-e,

c) látható-e,

d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,

e) használata nem ütközik-e akadályba,

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,

h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,

i) karbantartása esedékes-e,

j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

- A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

- Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

- A negyedéves időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

- A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

- A ciklusidők számítása alapkarakbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarakbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

- A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

a) a létesítmény nevét és címét,

b) a tűzoltó készülékek típusjelét,

c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,

d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,

e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

2. A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - b) a létesítést követően az átadás előtt,
 - c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és
 - d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően
- kell elvégezni.

- A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

19.1. Az iroda helyiségekre vonatkozó előírások

-Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, rajzokat azok létrehozásához szükséges alap- és segédanyagokat, valamint éghető anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz keletkezését ne okozzák, illetve azok a tűz kiinduló forrásává ne váljanak.

-Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az iratokat polcokon, iratszekrényekben esetleg pánccs szekrényekben kell elhelyezni.

-Csak szabványos villamos berendezést és eszközt lehet használni.

-Az üzemelő elektromos berendezést, eszközt felügyelet nélkül hagyni tilos!

-A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

-A munka befejezésével a villamos készülékeket, elektromos berendezéseket, eszközöket (kávéfőző, írógép, számítógép stb.) a villamos hálózatról le kell választani, a villásdugókat a dugaszoló aljzatból ki kell húzni.

-Az elektromos berendezésen, eszközökön keletkezett tüzek esetén a berendezést a hálózatról azonnal le kell választani, s tűzoltó készülékkel szabad oltani.

Vízzel oltani azt tilos!!

-Az irodákban tilos a dohányzás és nyílt láng használata.

-Dohányozni az erre a célra kijelölt helyen szabad.

-Égő dohányterméket felügyelet nélkül hagyni tilos, azt mindenkor el kell oltani.

-Papírkosárba és éghető anyagú hulladékgyűjtő edénybe hamust üríteni, égő dohányterméket dobni nem szabad.

19.2. Öltözőre vonatkozó előírások

-Az öltözőben dohányozni tilos.

-Az öltözőszekrényben tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.

19.3. Veszélyes anyagok tárolására vonatkozó előírások

- Veszélyes anyagot csak gyári csomagolásban szabad tárolni.
- A raktárban a dohányzás tilos.
- A raktárban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó (I., II. tűzveszélyességi fokozatú) festékeket, hígítókat csak nem éghető anyagú polcon szabad tárolni.
- „A” és „B” tűzveszélyességi osztályú anyagot csak a raktár alapterületének 40 %-ánál kisebb alapterületen és maximum 20 l mennyiségben lehet tárolni.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben csak robbanás biztos készüléket, eszközöket szabad használni.
- A szellőző rendszer nyílásait letakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- A felhasznált dobozok fedeleit a használat befejezése után azonnal vissza kell helyezni.
- Egyszerre csak az éppen szükséges mennyiségű veszélyes anyagot szabad a munkahelyen tartani illetve felbontani.

19.4. Munkaterületek eseti tűzvédelmi szabályai

A helyiségeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyekben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben, munkaterületen csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni.

A helyiségből, munkaterületről, szabad térről, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről, stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb. folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

Tűzveszélyes folyadékot tároló edénynél, gépnél, berendezésnél, stb. a tűzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását azonnal meg kell akadályozni.

Az esetlegesen szétfolyt folyadékot nem éghető anyaggal folyamatosan fel kell itatni és az erre a célra kijelölt helyen tárolni, illetve megsemmisíteni.

Az elektromos gépek használata során a villamos terhelésnek megfelelő csatlakozókat, csatlakozó és hosszabbító kábeleket kell használni a veszélyes felmelegedés elkerülése érdekében.

19.5. Általános tűzvédelmi szabályok eseti hegesztési munkák során

- A hegesztő köteles az általános és a helyi munkavégzésre vonatkozó műszaki, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
- Hegesztési munkát kizárólag olyan személy végezhet, aki orvos által igazolt egészségi alkalmassági vizsgálattal, szakmai képesítéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
- A hegesztő berendezés felszerelése csak a szabványnak megfelelő minőségben és állapotban használható.
- Hegesztő berendezést és tartozékait (szerkezeti vizsgálat) és a gázellátásra szolgáló vezetékeket tömörség szempontjából legalább negyedévenként ellenőriztetni kell erre feljogosított szakemberrel, annak tapasztalatait, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- Ha olyan helyiségben kell hegesztetni, ahol tűzveszélyes anyagok vannak elhelyezve vagy robbanásveszély áll fenn, a munka elvégzésére írásbeli engedélyt kell kérni. Az ilyen helyiséget a hegesztés befejezése után még legalább egy órán át megfigyelés alá kell vonni.
- Kültéri munkáknál a hegesztőkészüléket, berendezéseket úgy kell elzárni, hogy illetéktelen ne juthasson hozzájuk, és az időjárás viszontagságai és/vagy esetleges mechanikai sérülések ellen a berendezést letakarással vagy más módon megbízhatóan védeni kell.
- Nem telepített hegesztő munkahelyen munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély megadása esetén végezhető.
- Ha a tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély a hegesztő számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg kell kérni, és a hegesztést csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni.

A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell:

- a közlekedési utak szabadon hagyását;
- éghető anyagok jelenlétét a közelben;
- földm/faltörések közelében végzett munka esetén a rések, nyílások áttörések éghető anyagú tömítés felhasználásával történő tömítettségét;
- robbanásveszélyes anyaggal szennyezett környezetben az anyagmentesítés elvégzését;
- a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét;
- a figyelmeztető táblák meglétét,
- a hegesztő szerszám (pisztoly, elektródafogó) lehelyezésére alkalmas (éghető, villamosan szigetelő) alátét meglétét;
- A munka befejezésekor vagy hosszabb munkaszünet esetén, ha a hegesztő elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan állapotban kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset, vagy tűz okozói.
- A hegesztő tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.
- A hegesztett, izzó, fekete-meleg munkadarabot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni és figyelmeztető táblával kell ellátni.

19.6. Villamos ívhegesztés

- Hegesztő berendezés csak akkor üzemeltethető, ha a szükséges megszakítók, biztosítók és a hálózathoz csatlakozó vezeték megfelelőek.
- Acélszerkezetek, tartók, csővezetékek, sínek, épületszerkezetek stb. állandó jelleggel nem lehetnek a hegesztő áramkör részei. Ideiglenes jelleggel is csak a felügyeletet ellátó szakember engedélyével szabad használni, figyelembe véve az érintésvédelmi előírásokat.
- Az áramforrásra rögzítetten bekötött hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 méter lehet.
- A testkábel ne legyen hosszabb, mint a munkakábel.
- A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a testkábel csatlakozási felülete fémtiszta-e.
- Tekercsben lévő munkakábelt felhasználás előtt ki kell fektetni.
- A munka ideiglenes megszakításakor az elektródafogót szigetelő lapra kell helyezni, és abból az elektródát, illetőleg a maradékát el kell távolítani.
- Rövid munkaszünet esetén az elektródafogó energiaellátását meg kell szüntetni, az áramforrást le kell kapcsolni.
Leálláskor a hegesztő berendezés főkapcsolóját „nulla”, vagy „ki” állásba kell kapcsolni; az áramforrást a hálózatról terheletlen állapotban le kell választani; az elektródafogót szigetelt állványra kell helyezni (leesés ellen biztosítva); a hulladék anyagokat, levert salakot a munkahelyről el kell távolítani.
- A szétfröccsenő folyékony salak és izzó fémrészek ellen a környezetet - ha ott éghető anyagok vannak - nem éghető anyagokkal való letakarással kell védeni.
- A nyíltívű hegesztő munkahelyeket a káros fénysugárzást át nem eresztő és azt vissza nem verő, sötét színű, nem éghető, de legalább késleltetett égésű anyagú rögzített, vagy mozgatható kivitelű árnyékoló falakkal kell körülvenni.

19.7. Lánghegesztés, lángvágás szabályai

- Lánghegesztéshez legalább 5 m, de legfeljebb 30 m hosszú tömlőt (gumi) lehet használni.
- A szétfröccsenő folyékony salak és izzó fémrészek ellen a környezetet - ha ott éghető anyagok vannak - nem éghető anyagokkal való letakarással kell védeni.
- Hegesztéshez nem használható fel közvetlenül a gázpalackokban tárolt gáz, az alkalmas nyomás előállítására nyomáscsökkentőt kell alkalmazni.
- A láng begyűjtása sem személyek, sem éghető anyagok felé ne irányulhat.
- A gázpalackokat tárolni - ha kiürített is - csak elzárt állapotban és felcsavart szelepszappkával szabad.
- Raktározásra kijelölt helyen vagy helyiségben semmiféle más éghető anyagot nem szabad tárolni.

- A palackot nem szabad tárolni:
 - nehezen megközelíthető,
 - személyi közlekedést és mentést akadályozó helyen,
 - talajszint alatti helyiségben,
 - lépcsőkön, lépcsőházban,
 - folyosón, átjárókban, garázsban.
- Gázpalack tárolására szolgáló helyiségben vagy helyen és annak 5 m-es körzetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos! E tilalmat, valamint azt, hogy „TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY” jól látható helyen, táblával jelölni kell.
- Gázpalackot árnyékolással, takarással védeni kell a közvetlen hőhatástól (pl: napsugárzás). A gázpalack külső hőmérséklete nem haladhatja meg az 50°C-t.
- Gázpalack lefagyását (pl.: talajhoz, padozathoz, állványhoz) meg kell akadályozni. Lefagyott gázpalackot max.40°C hőmérsékletű vízzel szabad kiolvasztani.
- Gázpalackot eldőlés, elmozdulás ellen biztosítani kell.
- Disszu gázpalackokat és éghető gázpalackokat használat közben szelepes végével felfelé, lehetőleg függőleges, de a függőlegetől legfeljebb 30 fokkal megdöntve szabad csak elhelyezni.
- A gázpalack áramkör részévé nem válhat.
- Az oxigénpalackot éghető gázt tartalmazó gázpalackokkal együtt (munkahelyi felhasználást kivéve) tárolni tilos!
- A gázpalack elzáró szelep nyitása, illetve zárása csak a rendszeresített eszközzel (pl. kézi kerék, kulcs) végezhető, bármely segédeszköz használni tilos.
- Ha a gázpalack szelepe kézzel nem nyitható, akkor azt a töltőállomásnak vissza kell küldeni. A gázpalackot a hibára utaló jelzéssel kell ellátni (pl.: tábla, krétafelirat)
- A munkahelyen csak annyi gázpalack lehet, amennyi a folyamatos munkavégzéshez szükséges. Munkahelyen gázpalackot tilos tárolni (felhasználást kivéve)!

20. Munkavállalók tennivalói tűz esetén

- Az a munkavállaló, aki a tüzet észleli azonnal köteles az első részben meghatározottak szerinti riasztást és tűzjelzést végrehajtani. A Tűzoltóság részére célszerű ha a portaszolgálat jelzi a tüzet, hisz a kiérkező tűzoltóerőkkel is ő találkozik először. Abban az esetben, ha fontosabb feladat vár a személyre a menekítésnél a tűzjelzést más személy is elvégezheti.
- Az épületek áramtalanítását a kiürítés elvégzése után el kell végezni ezt, a helyszínen tartózkodó illetékes vezető utasítására az általa kijelölt személy hajtja végre. A tűzoltóság részére az áramtalanítási nyilatkozat aláírási jogát csak villanyszerelő végezheti. A munkavállalók feladata az egyéb közös helyiségekben keletkezett tüzek oltásának megkezdése a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel.
- Azokon a helyeken, ahol személyek nem tartózkodnak a munkavállalók feladata a tűz nagyobb kiterjedésének a megakadályozása, ennek érdekében gázrendszer kizárása,

elektromos rendszerek áramtalanítása, fokozott tűzveszélyes anyagok veszélyeztetett helyről való kimentése, tűzoltás elkezdése.

- Az anyagi javak mentése csak úgy történhet, hogy azzal párhuzamosan sérülés ne következzen be, vagy emberélet ne kerüljön veszélybe.

Tartalomjegyzék

1. Hatályba léptető rendelkezés	1
2. A tűzvédelmi szabályzat hatálya.....	1
3. Általános rendelkezések.....	2
4. Tűzvédelmi megbízott, tűzvédelmi szolgáltatás.....	2
5. Tűzvédelmi szervezet.....	2
5.1. A tűzvédelmi szervezet felépítése	3
5.2. A tűzvédelmi szervezet tagjainak feladata	3
7. Tűzjelzés	6
Amennyiben a Intézmény telephelyén, vagy bármelyik munkaterületén keletkezik tűz, a következő személyeket kell értesíteni:	6
8. Tűzoltás	7
9. Tűzvédelmi hatósági feladatot érintő kérdések.....	7
10. Általános tűz megelőzési feladatok.....	8
10.1. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök	9
10.2. Tűzvédelmi oktatás	10
10.3. Gépek, berendezések üzembe helyezése.....	11
11. Tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság.....	11
11.1. Tűzvédelmi szabálysértés	12
11.2. Tűzvédelmi bírság.....	12
14. Tűzterjedés elleni védelem	17
14.1. Kiürítés.....	18
15.2. Hő- és füstelvezetés.....	19
16. Hasadó-nyíló felület	19
17. Használati szabályok	20
17.4. Tűzveszélyes tevékenység.....	24
17.5. Dohányzás.....	25
17.6. Szállítás és vontatás	25
17.7. Raktározás és tárolás.....	27
17.8. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai.....	28
17.9. Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak	29
17.10. Tüzelő- fűtőberendezések.....	30
17.11. Szellőztetés.....	31
17.12. Hő- és füstelvezetés.....	32
17.13. Csatornahálózat	32
17. 14. Gépi berendezések	32
17. 15. Villamos berendezések	33
19.1. Az iroda helyiségekre vonatkozó előírások.....	50
19.2. Öltözőre vonatkozó előírások	51
19.3. Veszélyes anyagok tárolására vonatkozó előírások	51
19.4. Munkaterületek eseti tűzvédelmi szabályai.....	52
19.5. Általános tűzvédelmi szabályok hegesztési munkák során.....	53
19.6. Villamos ívhegesztés	54
19.7. Lánghegesztés, lángvágás szabályai.....	55
20. Munkavállalók tennivalói tűz esetén	56
21. Tűzoltókészülék meghatározása	58


21. Tűzoltókészülék meghatározása

Intézmény	
Helyiség	terület (m ²)
Megnevezés	
1. alagsor	33
2. földszint	168
3. emelet	160
Összesen:	361

Tűzoltókészülék meghatározás alapterület alapján:

Össz alapterület 361 m² (általános) - 54/2014.(XII.5.) BM rend. 16. melléklet 2. táblázata alapján : 400 m²-re szükséges **6 oltóanyag egység**, ami az 54/2014.(XII.5.) BM rend. 16. melléklet 1. táblázata alapján **21A 113B** teljesítményű tűzoltókészüléket jelent.

Megállapítás: jelenleg az épületben található 6kg-os ABC töltetű tűzoltókészülék (teljesítménye:33A 144B) **megfelelő**

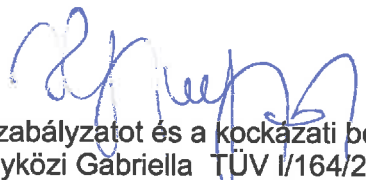
A Szabályzatot és a kockázati besorolást készítette:
Hegyközi Gabriella TÜV I/164/2002

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó írásbeli feltételek meghatározása

Alulírott

.....
(a munkát elrendelő neve)

a.....
vezetője

(az intézmény, munkáltató neve)

megbízom..... Urat
(a munkavégző neve) (beosztása, szakvizsga biz. száma)

hogy 200.....-nórától, 200.....-nóráig

a.....
..... területén
(a munkavégzés helye szerinti vállalat, intézmény neve)

a.....helyiségben
(a helyiség neve)
a következő tűzveszéllyel járó tevékenységet végezze el:

.....
.....
.....

A munka biztonsági felügyeletével.....Urat bízom
meg, akinek a következő feladatokat kell
végeznie.....

A munkavégzés során az alábbi tűzvédelmi előírásokat kell betartani:

.....
.....
.....
.....

A fentiekben felsoroltakat tudomásul veszem, azok betartásáért felelősséget vállalok.


Kelt: 20.....

.....
(engedélyező)

.....
(munkavégző aláírása)


Tűzoltó készülék nyilvántartó lap

[illegible]

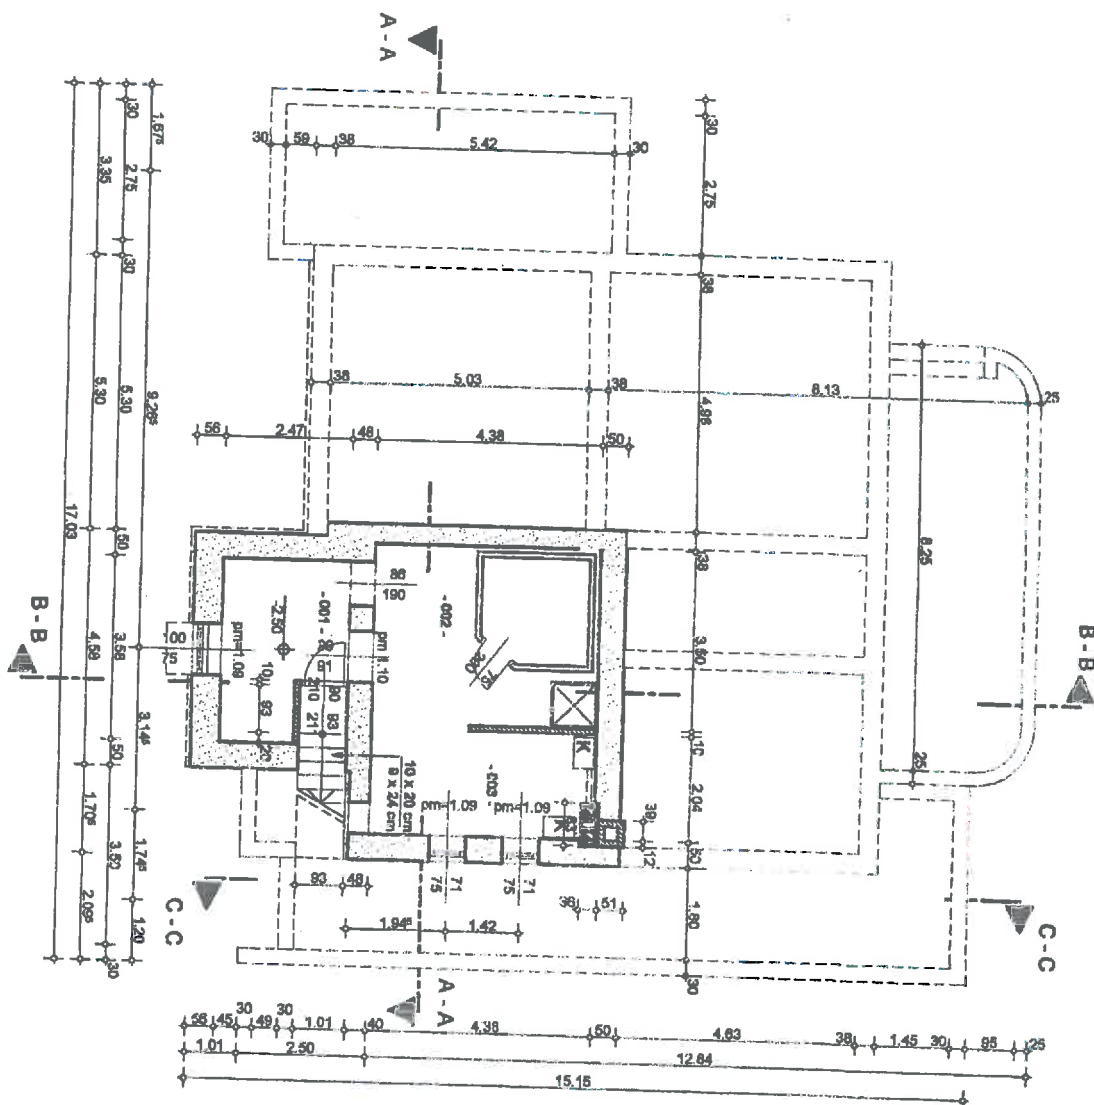


Pincszint nettó alapterület kimutatás:

-001 - Előter	grs	8,70 m ²
-002 - Terasz	grs	15,30 m ²
-003 - Pincshelyiség	grs	8,90 m ²
Összesen:		32,90 m²



Dátum: 2000.11.	Épület megnevezése: Családi lakóház átalakítás és bővítés	Tervező: <i>Reda M. G.</i> Székelyné Székely Mária É-3-05-0116 3535 M. Gépez u.É. Tel.: (30) 9157-048
Lap jele: E-2	Építés helye: 3530 Miskolc, Bulcsú u. 6. hrsz: 4024	Építtető: <i>Rábi József</i> Rábi Józsefné 3530 Miskolc, Huszár u.13.
	Rajz megnevezése: Pincszint alaprajza - meglévő állapot M=1:100	

**GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA
EMELETI KIÜRÍTÉSI RAJZ**

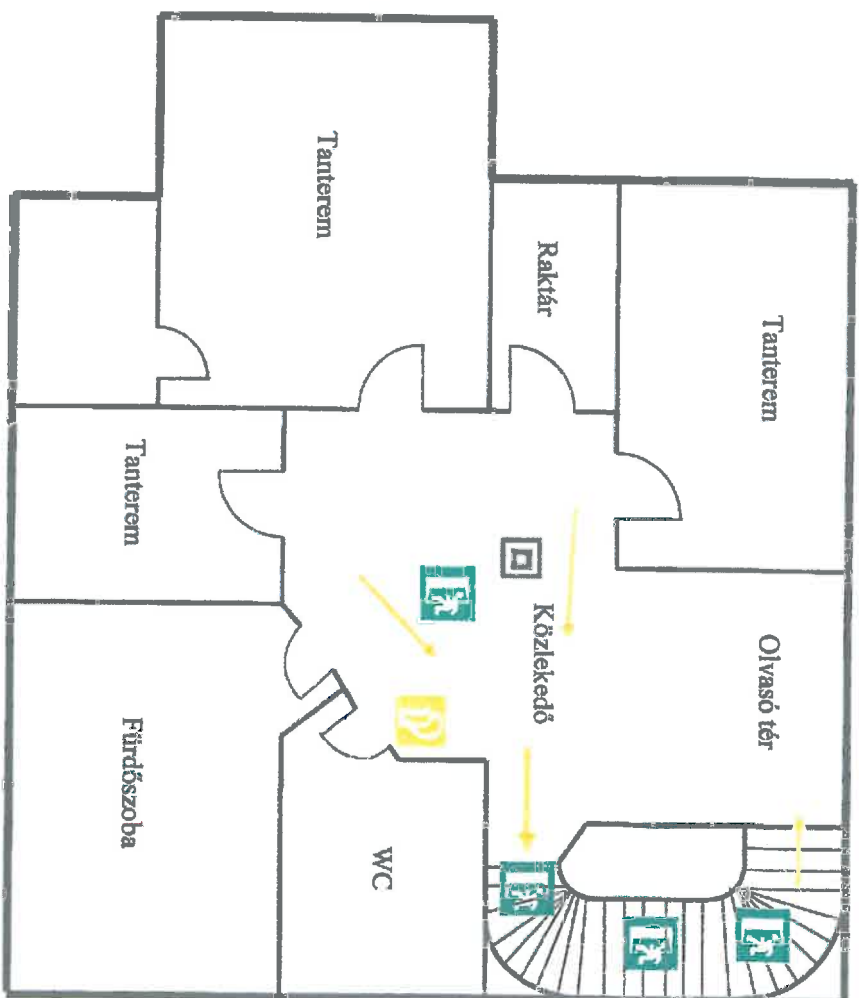

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
FÖLDSZINTI KIÜRÍTÉSI RAJZ

